

24

Meinweg


1. Meinweg

1.1. Karakterisering

Start tekst.

Het meetnet bestaat uit de volgende meetpunten met de bijbehorende vegetatietypen:


OGOR-meetpunt	Vegetatietype
MWG01	Veenmosrijke dopheide - met Beenbreek
MWG02	Veenmosrijke dopheide
MWG03	Veldrusrijk schraalland
MWG04	Elzenbroekbos
MWG05	Elzenbroekbos
MWG06A	Veenmosrijke dopheide
MWG06B	Veenmosrijke dopheide
MWG07	Zuur ven
MWG08	Zuur ven

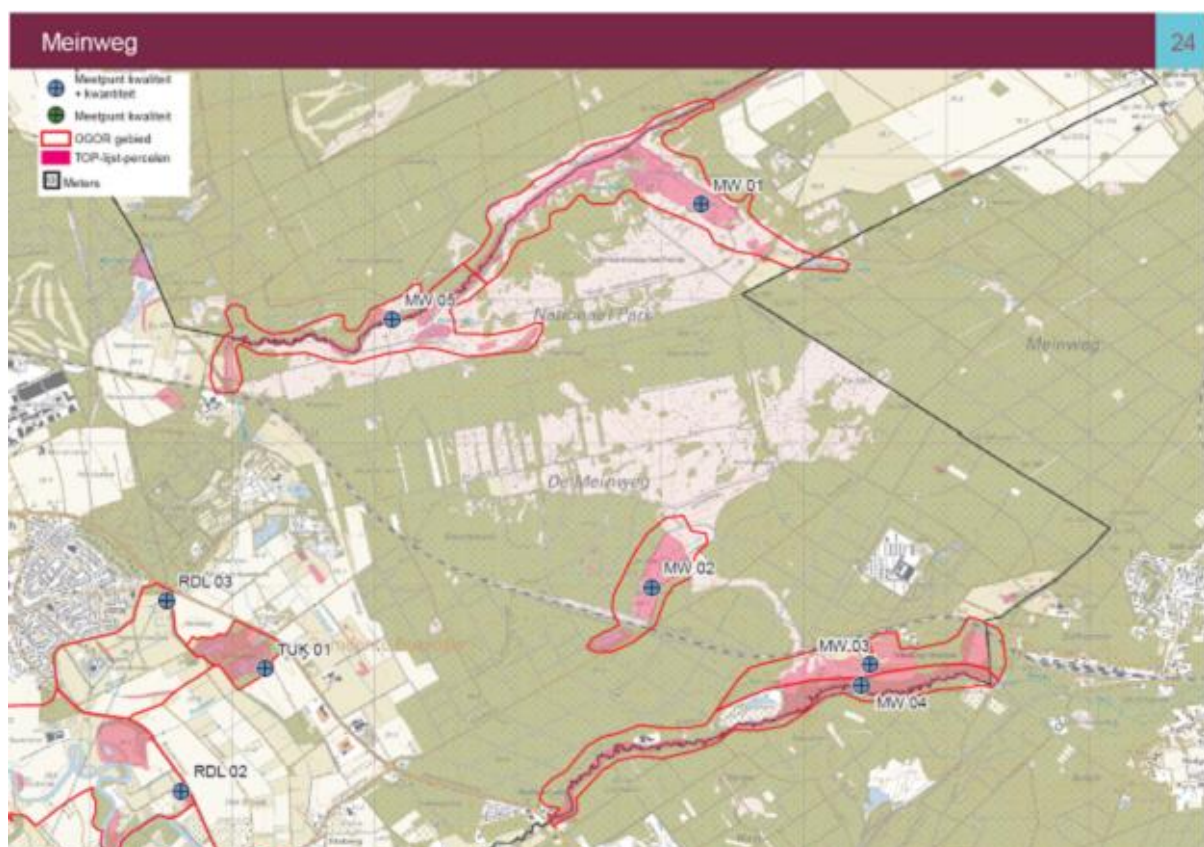

1.2. OGOR-meetpunt MWG01 (Veenmosrijke dopheide - met Beenbreek)


Grondwaterstanden

Stijghoogtelijn

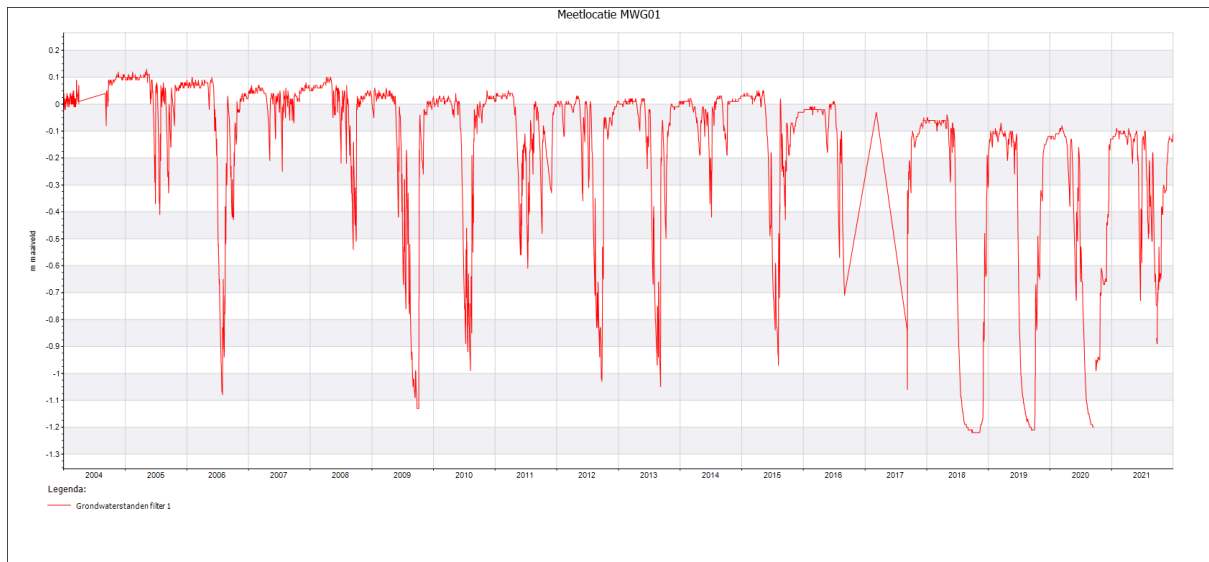

Start verklaring tijdlijn

Duurlijn

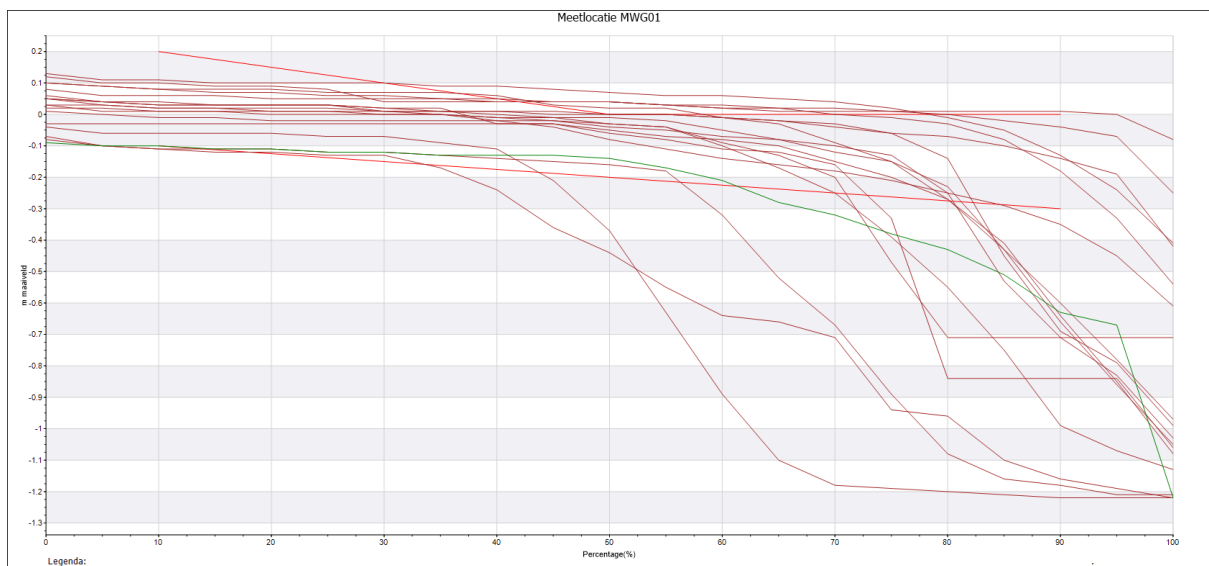

Start verklaring duurlijn

Waardering

Jaar	Waardering	% metingen
2004	[P] Goed (OGOR voldoet)	77

2005	Goed (OGOR voldoet)	100
2006	Bijna goed	100
2007	Goed (OGOR voldoet)	100
2008	Goed (OGOR voldoet)	100
2009	Matig	100
2010	Bijna goed	100
2011	Bijna goed	100
2012	Bijna goed	100
2013	Bijna goed	100
2014	Goed (OGOR voldoet)	100
2015	Bijna goed	100
2016	[P] Matig	67
2017	[P] Matig	32
2018	Matig	100
2019	Matig	100
2020	Slecht	100
2021	Matig	100

Grondwaterkwaliteit

MWG01											
Parameter	pH (veld)	HCO3	NO3	SO4	Cl	PO4-	NH4	Ca	OXV	Antrop.	Cfrm.
Dimensie		mg/l	mg NO3/l	mg/l	mg/l	mg PO4/l	mg NH4/l	mg/l	mmol/l	belasting	eis?
Belang											
Stpleis	4,00 - 6,05	<40	<1,0	<40	<18	<0,04		<15		N-Lb	
	4,00 - 6,05	<40	<1,0	<40	<18	<0,04		<15			
	3,75 - 6,50	40 - 61	1,0 - 2,0	40 - 45	18 - 35	0,04 -		15 - 40			
	<3,75	>61	>2,0	>45	>35	>0,08		>40			
16-03-2011	6,13	14	< 0,89	16	< 5,0	< 0,04	< 0,10	9,9	1,2	Z	Nee
07-09-2011	6,03	25	< 0,90	14	< 5,0	< 0,04	0,08	11	1,1	Z	Ja
24-04-2012	6,06	25	< 0,22	11	2,3	0,03	< 0,03	8,6	0,80	N	Nee
19-09-2012	6,50	0	< 0,22	< 1,0	5,0	< 0,03	0,57	12	< 0,10	N	Nee
25-03-2013	6,30	28	1,2	11	2,5	< 0,03	< 0,03	10	0,90	N	Nee
16-09-2013	6,02	56	< 0,22	7,1	3,6	0,06	0,53	12	0,50	N	Nee
25-02-2014	6,33	17	0,53	19	3,1	< 0,03	< 0,03	9,9	1,4	Z	Nee
16-09-2014	6,62	42	2,1	15	4,6	< 0,03	0,57	11	1,3	Z	Nee
04-03-2015	6,36	27	2,5	11	3,6	0,06	< 0,03	12	1,0	N	Nee
15-09-2015	6,52	61	0,66	< 1,0	4,5	0,03	0,35	13	0,10	N	Nee
24-02-2016	7,36	24	0,49	11	4,3	< 0,03	< 0,03	12	0,80	N	Nee
01-09-2016	6,59	32	12	11	4,9	0,09	0,50	12	1,8	Z	Nee
08-03-2017	6,34	32	3,4	5,3	3,5	0,03	0,06	11	0,70	N	Nee
07-12-2017	6,45	32	2,7	7,9	5,2	0,03	< 0,03	11	0,80	N	Nee
05-03-2018	6,25	33	1,7	8,5	4,4	< 0,03	< 0,03	11	0,80	N	Nee
21-02-2019	5,61	22	2,6	27	4,6	< 0,03	< 0,03	14	2,2	Z	Ja
09-03-2020	5,59	9,0	1,2	63	6,0	< 0,03	< 0,03	21	4,7	M	Nee
15-12-2020	5,98	22	1,4	41	5,8	< 0,03	5,7	16	3,1	M	Nee
10-03-2021	6,44	21	0,84	50	6,1	< 0,03	< 0,03	19	3,7	M	Nee
22-09-2021	6,25	33	2,8	24	6,4	0,06	2,7	21	2,0	Z	Nee

Toelichting

Start toelichting


Conclusie

Start conclusie

1.3. OGOR-meetpunt MWG02 (Veenmosrijke dopheide)


Grondwaterstanden

Stijghoogtelijn

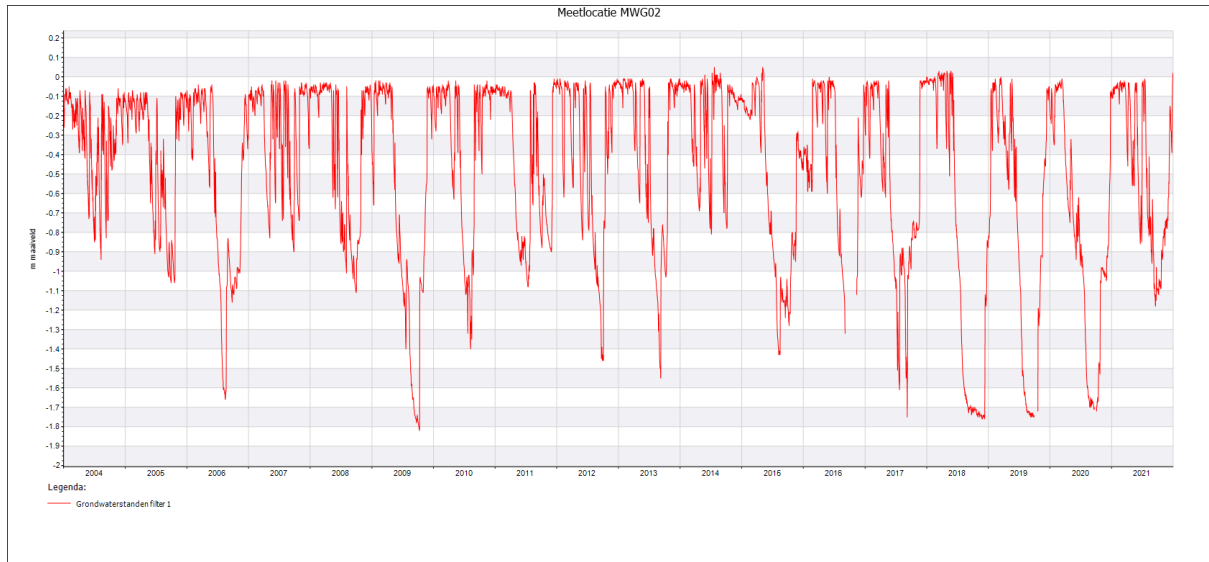

Start verklaring tijdlijn

Duurlijn

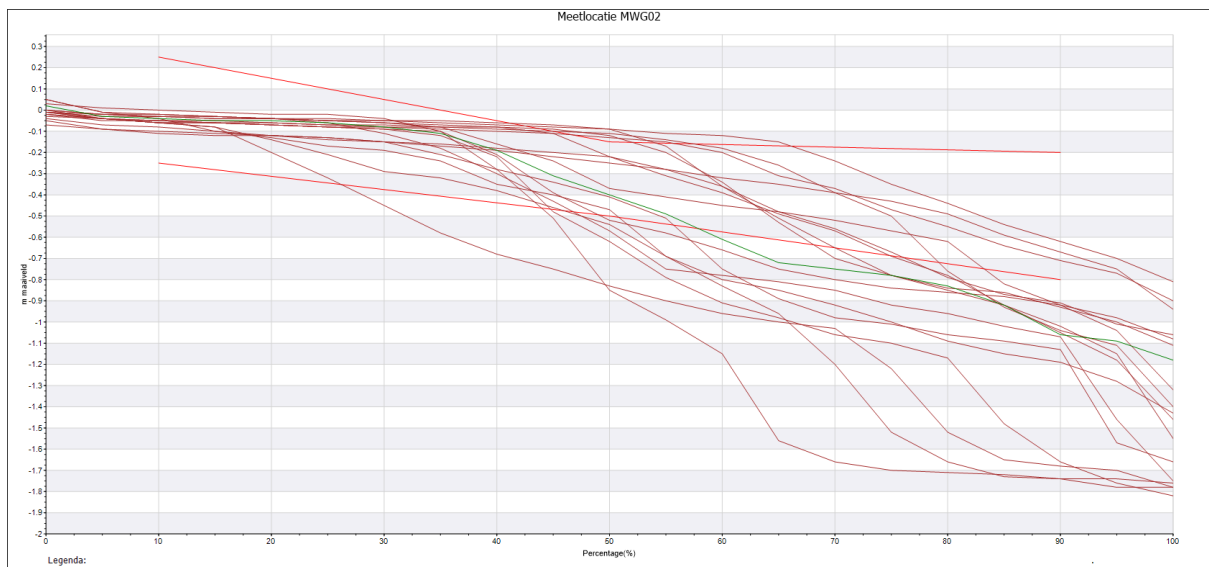

Start verklaring duurlijn

Waardering

Jaar	Waardering	% metingen
2004	Goed (OGOR voldoet)	162
2005	Matig	100
2006	Matig	100

2007	Goed (OGOR voldoet)	100
2008	Matig	100
2009	Matig	99
2010	Matig	100
2011	Matig	100
2012	Matig	100
2013	Matig	100
2014	Goed (OGOR voldoet)	100
2015	Matig	100
2016	Bijna goed	82
2017	Matig	100
2018	Matig	100
2019	Matig	100
2020	Slecht	100
2021	Matig	100

Grondwaterkwaliteit

MWG02											
Parameter	pH (veld)	HCO3	NO3	SO4	Cl	PO4-	NH4	Ca	OXV	Antrop.	Cfrm.
Dimensie		mg/l	mg NO3/l	mg/l	mg/l	mg PO4/l	mg NH4/l	mg/l	mmol/l	belasting	eis?
Belang											
Stpl.eis	4,00 - 6,25	<40	<1,0	<45	<15	<0,10	<2,0	<25		N-Lb	
	4,00 - 6,25	<40	<1,0	<45	<15	<0,10	<2,0	<25			
	3,75 - 6,50	40 - 61	1,0 - 2,0	45 - 60	15 - 45	0,10 -	2,0 - 4,0	25 - 45			
	<3,75	>61	>2,0	>60	>45	>0,15	>4,0	>45			
16-03-2011	5,14	< 5,0	< 0,89	< 10	5,4	< 0,04	0,54	1,3	0,80	N	Ja
07-09-2011	4,60	0,61	1,00	17	11	< 0,04	0,43	2,0	1,3	Z	Ja
24-04-2012	4,75	< 0,50	0,40	18	3,5	0,03	0,10	3,0	1,3	Z	Ja
19-09-2012	4,95	< 3,0	< 0,22	19	3,6	< 0,03	0,08	3,7	1,4	Z	Ja
25-03-2013	4,57	< 3,0	< 0,22	13	2,7	< 0,03	0,17	3,4	1,0	N	Ja
16-09-2013	4,55	< 3,0	1,2	18	3,3	0,06	0,03	5,1	1,4	Z	Ja
25-02-2014	4,74	< 3,0	< 0,22	7,9	3,3	< 0,03	0,07	2,4	0,60	N	Ja
16-09-2014	4,57	< 3,0	< 0,22	6,8	4,2	< 0,03	0,05	2,6	0,50	N	Ja
04-03-2015	4,48	< 3,0	< 0,22	< 1,0	3,5	0,06	0,04	5,8	< 0,10	N	Ja
15-09-2015	5,04	< 3,0	1,1	9,6	2,6	0,03	< 0,03	4,3	0,80	N	Ja
24-02-2016	5,27	< 3,0	0,35	7,3	2,8	< 0,03	0,21	5,7	0,60	N	Ja
05-09-2016	4,93	< 3,0	< 0,22	6,9	3,7	0,03	0,19	3,0	0,50	N	Ja
08-03-2017	4,01	< 3,0	10	20	3,4	< 0,03	0,52	4,9	2,3	Z	Ja
07-12-2017	4,00	< 3,0	10,0	23	8,2	< 0,03	0,26	6,4	2,5	Z	Ja
06-03-2018	4,06	< 3,0	1,9	10	4,3	< 0,03	0	3,7	0,90	N	Ja
21-02-2019	3,84	< 3,0	14	23	5,3	< 0,03	0,67	5,0	2,8	Z	Nee
09-03-2020	4,23	< 3,0	1,3	17	5,0	< 0,03	0,95	3,4	1,3	Z	Ja
15-12-2020	4,74	< 3,0	12	23	6,0	< 0,03	0,04	5,7	2,6	Z	Ja
09-03-2021	4,53	< 3,0	4,2	17	4,0	0,03	1,3	3,8	1,6	Z	Ja
22-09-2021	5,11	13	0,18	13	6,5	0,40	3,0	2,7	1,0	N	Nee

Toelichting

Start toelichting


Conclusie

Start conclusie

1.4. OGOR-meetpunt MWG03 (Veldrusrijk schraalland)


Grondwaterstanden

Stijghoogtelijn

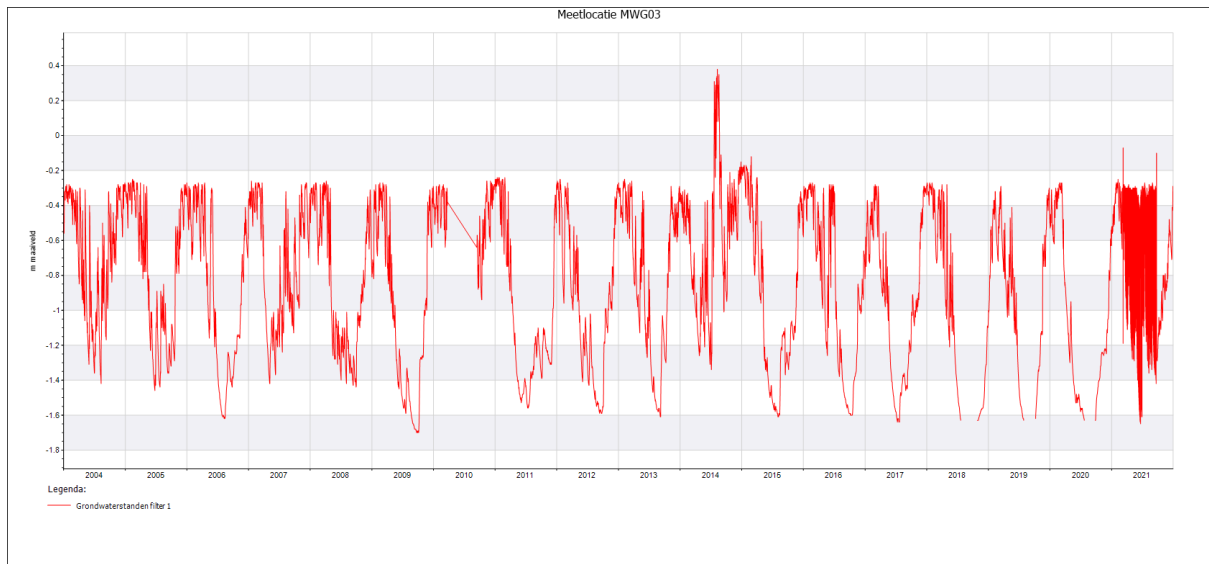

Start verklaring tijdlijn

Duurlijn

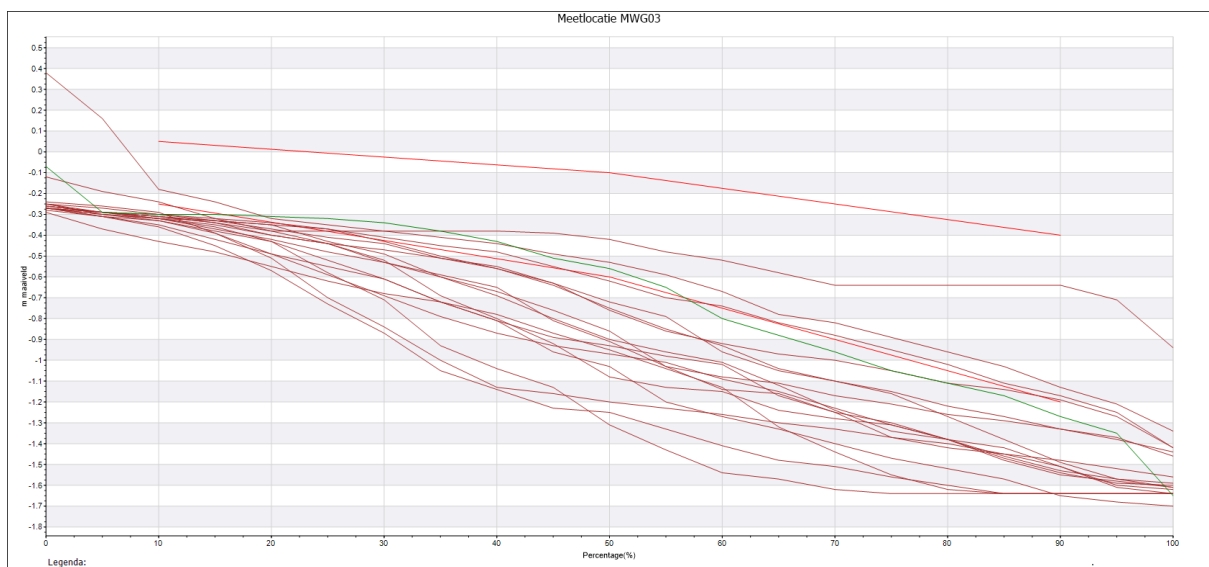

Start verklaring duurlijn

Waardering

Jaar	Waardering	% metingen
2004	Matig	162
2005	Slecht	100
2006	Slecht	100

2007	Slecht	100
2008	Slecht	100
2009	Slecht	100
2010	[P] Matig	53
2011	Slecht	100
2012	Slecht	100
2013	Slecht	100
2014	Goed (OGOR voldoet)	101
2015	Slecht	100
2016	Slecht	100
2017	Slecht	100
2018	Slecht	100
2019	Slecht	100
2020	Slecht	100
2021	Matig	153

Grondwaterkwaliteit

MWG03											
Parameter	pH (veld)	HCO3	NO3	SO4	Cl	PO4-	NH4	Ca	OXV	Antrop.	Cfrm.
Dimensie		mg/l	mg NO3/l	mg/l	mg/l	mg PO4/l	mg NH4/l	mg/l	mmol/l	belasting	eis?
Belang											
Stpleis	3,95 - 7,15	<55	<0,80	<65	<30	<0,10	<0,60	<40		N-Lb	
	3,95 - 7,15	<55	<0,80	<65	<30	<0,10	<0,60	<40			
	3,50 - 7,50	55 - 75	0,80 -	65 - 96	30 - 60	0,10 -	0,60 -	40 - 60			
	<3,50	>75	>1,5	>96	>60	>0,15	>1,5	>60			
16-03-2011	5,14	6,0	< 0,35	13	< 5,0	< 0,04	< 0,10	8,0	1,0	N	Ja
06-09-2011	5,90	18	< 0,90	9,5	< 5,0	0,14	1,3	6,1	0,80	N	Nee
25-04-2012	5,11	6,8	1,00	18	3,0	0,03	0,04	7,6	1,4	Z	Ja
19-09-2012	6,50	64	< 0,22	6,7	4,5	< 0,03	2,3	10	0,50	N	Nee
25-03-2013	5,43	3,9	< 0,22	15	9,4	< 0,03	< 0,03	9,9	1,1	Z	Ja
16-09-2013	5,56	32	< 0,22	11	7,2	0,83	2,1	8,9	0,80	N	Nee
25-02-2014	5,17	4,9	1,7	15	12	< 0,03	< 0,03	9,6	1,2	Z	Ja
16-09-2014	6,37	44	< 0,22	6,9	12	0,89	3,0	9,3	0,50	N	Nee
04-03-2015	5,44	9,3	0,49	20	5,7	0,06	< 0,03	11	1,5	Z	Ja
15-09-2015	6,19	24	< 0,22	12	7,7	0,52	1,1	9,6	0,90	N	Nee
24-02-2016	6,18	54	0,35	17	8,0	< 0,03	< 0,03	9,5	1,3	Z	Ja
05-09-2016	6,52	120	< 0,22	1,2	8,7	0,64	19	11	0,10	N	Nee
08-03-2017	5,15	< 3,0	1,8	17	6,2	0,06	0,05	6,8	1,4	Z	Ja
07-09-2017	6,54	330	0,14	5,8	8,2	1,7	49	7,3	0,40	N	Nee
06-03-2018	5,93	17	< 0,05	16	7,5	0,06	0,63	7,2	1,2	Z	Ja
21-02-2019	6,94	< 3,0	0,84	27	12	< 0,03	< 0,03	11	2,0	Z	Ja
30-09-2019	6,81	0	0	0	0	0	0	0	n.b.	-	Ja
09-03-2020	5,35	10	0,27	26	6,6	< 0,03	0,03	9,3	1,9	Z	Ja
15-12-2020	6,12	9,0	1,0	26	2,2	< 0,03	0,06	6,5	2,0	Z	Ja
09-03-2021	5,67	9,0	1,1	19	5,9	< 0,03	0,04	8,9	1,5	Z	Ja
21-09-2021	6,38	140	0,27	2,2	4,4	0,37	19	8,9	0,20	N	Nee

Toelichting

Start toelichting


Conclusie

Start conclusie

1.5. OGOR-meetpunt MWG04 (Elzenbroekbos)


Grondwaterstanden

Stijghoogtelijn

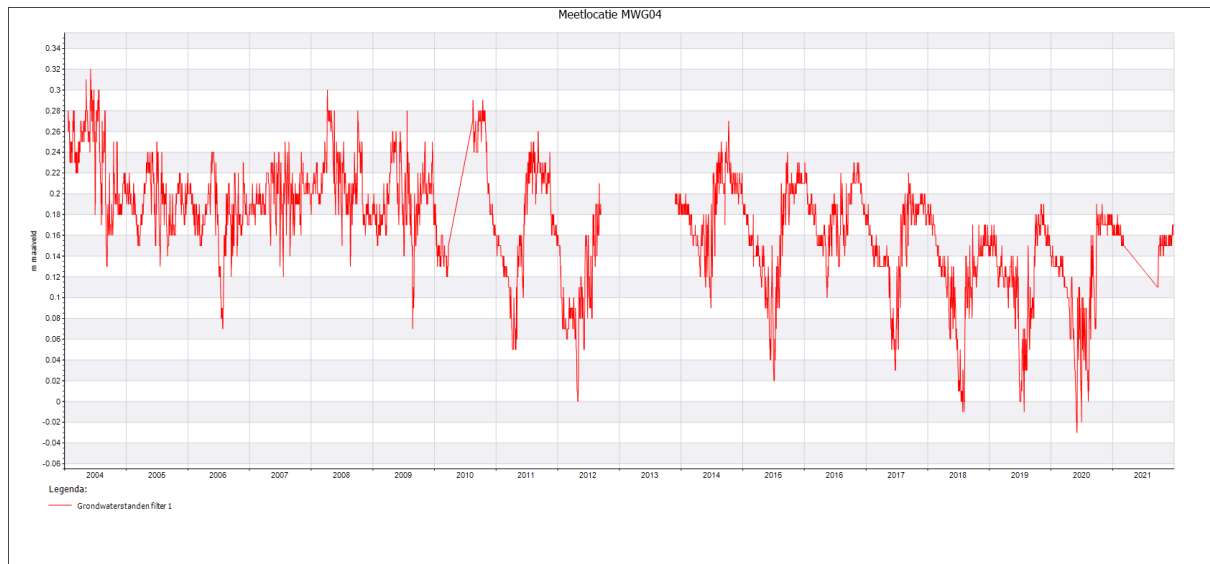

Start verklaring tijdlijn

Duurlijn

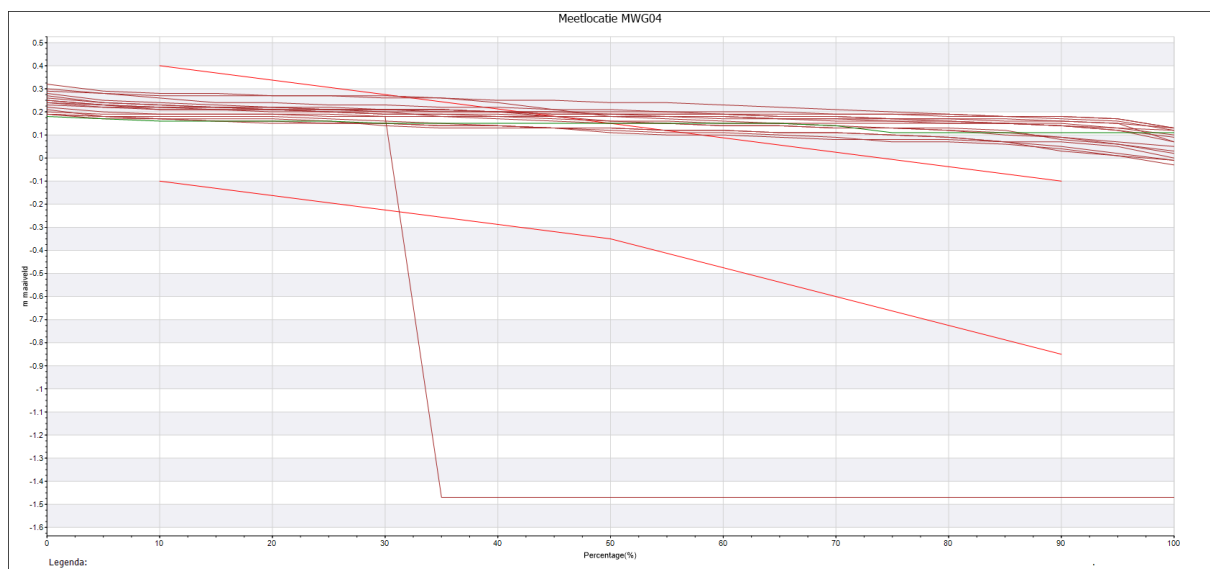

Start verklaring duurlijn

Waardering

Jaar	Waardering	% metingen
2004	Goed (OGOR voldoet)	150
2005	Goed (OGOR voldoet)	99
2006	Goed (OGOR voldoet)	100

2007	Goed (OGOR voldoet)	100
2008	Goed (OGOR voldoet)	100
2009	Goed (OGOR voldoet)	100
2010	[P] Goed (OGOR voldoet)	61
2011	Goed (OGOR voldoet)	100
2012	[P] Goed (OGOR voldoet)	70
2013	[P] Slecht	21
2014	Goed (OGOR voldoet)	99
2015	Goed (OGOR voldoet)	100
2016	Goed (OGOR voldoet)	100
2017	Goed (OGOR voldoet)	100
2018	Goed (OGOR voldoet)	100
2019	Goed (OGOR voldoet)	100
2020	Goed (OGOR voldoet)	100
2021	[P] Goed (OGOR voldoet)	46

Grondwaterkwaliteit

MWG04											
Parameter	pH (veld)	HCO3	NO3	SO4	Cl	PO4-	NH4	Ca	OXV	Antrop.	Cfrm.
Dimensie		mg/l	mg NO3/l	mg/l	mg/l	mg PO4/l	mg NH4/l	mg/l	mmol/l	belasting	eis?
Belang											
Stpl.eis	4,45 - 7,05	>31	<5,0	<96	<50			>20		N-Lb	
	4,45 - 7,05	>31	<5,0	<96	<50			>20			
	4,25 - 7,50	15 - 31	5,0 - 10	96 - 150	50 - 80			10 - 20			
	<4,25	<15	>10	>150	>80			<10			
16-03-2011	5,31	< 5,0	< 0,89	84	19	< 0,04	< 0,10	26	6,2	S	Nee
06-09-2011	6,29	0	< 0,90	72	19	0,04	0	27	5,3	S	Ja
25-04-2012	6,24	6,6	2,5	80	19	0,03	< 0,03	28	6,0	S	Nee
19-09-2012	6,65	9,3	1,5	83	20	0,03	0,13	26	6,2	S	Nee
25-03-2013	5,63	5,1	< 0,22	78	18	< 0,03	< 0,03	26	5,7	S	Nee
16-09-2013	5,92	7,6	1,6	80	18	0,06	0,06	28	6,0	S	Nee
25-02-2014	5,69	6,1	< 0,22	75	18	< 0,03	< 0,03	26	5,5	S	Nee
16-09-2014	6,13	7,9	1,0	81	18	< 0,03	0,04	26	6,0	S	Nee
04-03-2015	5,71	6,4	0,49	80	18	0,06	< 0,03	29	5,9	S	Nee
15-09-2015	5,88	7,0	< 0,22	79	18	0,03	< 0,03	28	5,8	S	Nee
24-02-2016	6,50	9,0	< 0,22	75	17	< 0,03	< 0,03	27	5,5	S	Nee
05-09-2016	6,75	13	< 0,22	72	18	0,24	0,22	26	5,3	S	Nee
08-03-2017	5,63	5,0	0,75	76	18	< 0,03	0,10	24	5,6	S	Nee
07-09-2017	6,18	23	0,40	72	18	0,09	0,08	25	5,3	S	Nee
06-03-2018	5,39	6,0	0,14	72	17	0,03	< 0,03	23	5,3	S	Nee
12-09-2018	6,07	23	0,13	70	17	0,03	0,05	24	5,1	S	Nee
21-02-2019	6,07	5,0	0,13	71	17	< 0,03	< 0,03	22	5,2	S	Nee
30-09-2019	6,35	24	< 0,09	70	17	0,03	0,06	22	5,1	S	Nee
09-03-2020	5,52	7,0	0,66	70	16	< 0,03	< 0,03	21	5,2	S	Nee
22-09-2020	6,14	27	1,0	67	16	0,03	< 0,03	23	5,0	M	Nee
09-03-2021	5,88	6,0	0,84	66	15	< 0,03	< 0,03	21	4,9	M	Nee
21-09-2021	6,59	15	0,71	65	15	0,06	< 0,03	22	4,8	M	Nee

Toelichting

Start toelichting


Conclusie

Start conclusie

1.6. OGOR-meetpunt MWG05 (Elzenbroekbos)


Grondwaterstanden

Stijghoogtelijn

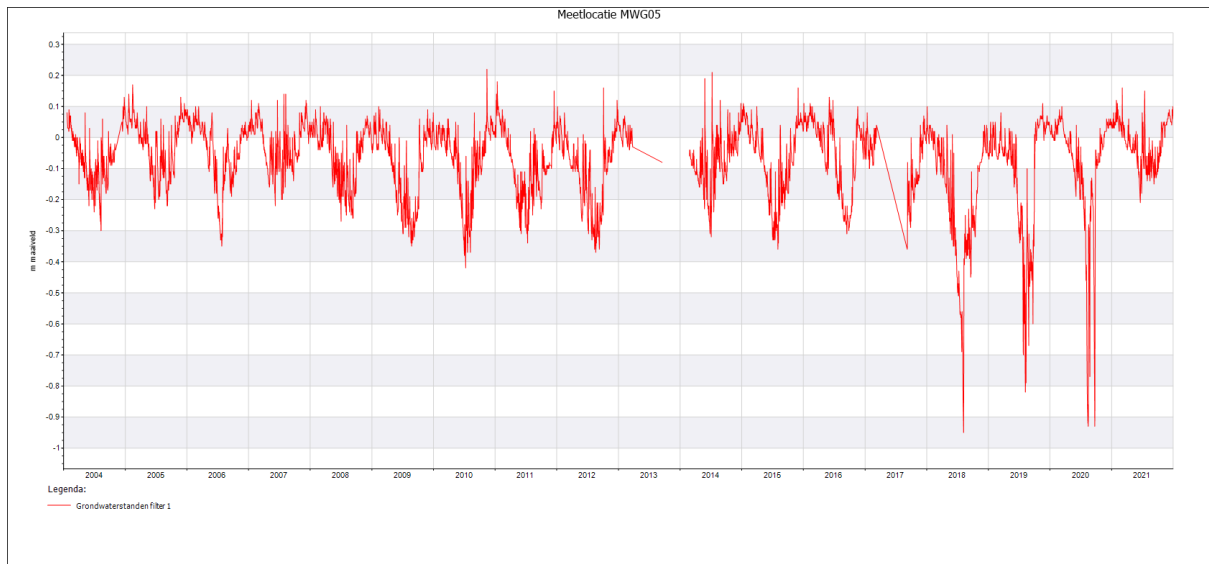

Start verklaring tijdlijn

Duurlijn

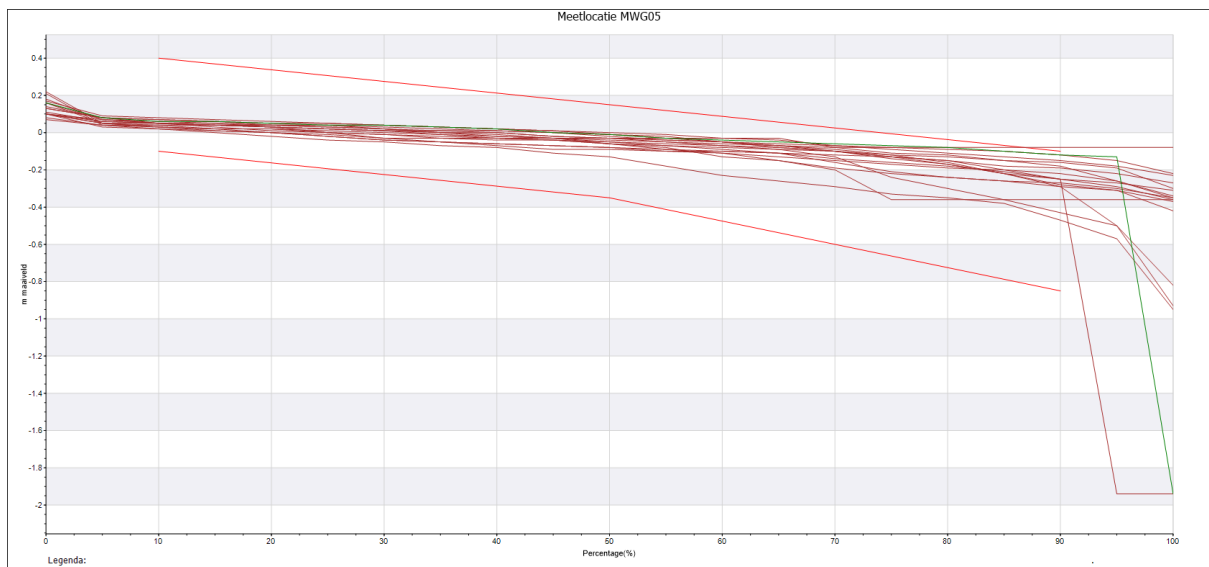

Start verklaring duurlijn

Waardering

Jaar	Waardering	% metingen
2004	Goed (OGOR voldoet)	141
2005	Goed (OGOR voldoet)	100
2006	Goed (OGOR voldoet)	100

2007	Goed (OGOR voldoet)	100
2008	Goed (OGOR voldoet)	100
2009	Goed (OGOR voldoet)	100
2010	Goed (OGOR voldoet)	100
2011	Goed (OGOR voldoet)	100
2012	Goed (OGOR voldoet)	100
2013	[P] Goed (OGOR voldoet)	23
2014	Goed (OGOR voldoet)	92
2015	Goed (OGOR voldoet)	100
2016	Goed (OGOR voldoet)	100
2017	[P] Goed (OGOR voldoet)	50
2018	Goed (OGOR voldoet)	100
2019	Goed (OGOR voldoet)	100
2020	Goed (OGOR voldoet)	100
2021	Goed (OGOR voldoet)	100

Grondwaterkwaliteit

MWG05											
Parameter	pH (veld)	HCO3	NO3	SO4	Cl	PO4-	NH4	Ca	OXV	Antrop.	Cfrm.
Dimensie		mg/l	mg NO3/l	mg/l	mg/l	mg PO4/l	mg NH4/l	mg/l	mmol/l	belasting	eis?
Belang											
Stpl.eis	4,45 - 7,05	>31	<5,0	<96	<50			>20		N-Lb	
	4,45 - 7,05	>31	<5,0	<96	<50			>20			
	4,25 - 7,50	15 - 31	5,0 - 10	96 - 150	50 - 80			10 - 20			
	<4,25	<15	>10	>150	>80			<10			
16-03-2011	6,21	85	< 0,89	< 10	7,0	0,35	0,19	20	0,80	N	Ja
07-09-2011	6,47	70	< 0,90	33	10	0,93	0,24	18	2,5	Z	Ja
24-04-2012	6,25	94	< 0,22	< 1,0	9,3	0,49	0,17	16	< 0,10	N	Ja
19-09-2012	6,41	78	< 0,22	< 1,0	6,8	0,37	0,21	17	< 0,10	N	Ja
25-03-2013	6,31	83	< 0,22	7,5	8,2	0,67	0,13	17	0,60	N	Ja
16-09-2013	6,20	76	1,4	< 1,0	6,8	0,58	0,17	16	0,20	N	Ja
25-02-2014	5,98	91	< 0,22	2,2	7,8	0,64	0,17	17	0,20	N	Ja
17-09-2014	6,33	79	0,58	< 1,0	8,0	0,34	0,17	17	0,10	N	Ja
04-03-2015	6,44	120	< 0,22	< 1,0	7,2	0,80	0,23	23	< 0,10	N	Ja
15-09-2015	6,48	86	< 0,22	2,1	7,3	0,58	0,26	20	0,20	N	Ja
24-02-2016	6,20	110	< 0,22	4,0	7,7	0,80	0,30	20	0,30	N	Ja
01-09-2016	6,30	86	< 0,22	< 1,0	9,0	0,58	0,34	19	< 0,10	N	Ja
09-03-2017	6,35	110	< 0,22	2,2	9,0	0,64	0,39	17	0,20	N	Ja
07-09-2017	5,97	96	0,16	< 1,0	7,6	0,52	0,30	18	< 0,10	N	Ja
05-03-2018	6,08	100	< 0,05	1,7	8,0	0,52	0,23	16	0,10	N	Ja
12-09-2018	5,79	63	0,09	43	6,1	0,31	0,31	19	3,1	M	Ja
21-02-2019	5,56	51	0,09	93	9,7	< 0,03	0,14	24	6,8	S	Ja
30-09-2019	6,00	54	0,09	78	7,8	0,43	0,24	26	5,7	S	Ja
05-03-2020	6,44	150	2,5	29	10	< 0,03	0,94	24	2,3	Z	Ja
22-09-2020	5,96	56	1,9	51	8,1	< 0,03	0,28	23	3,9	M	Ja
10-03-2021	5,99	55	0,09	65	11	0,06	0,40	22	4,7	M	Ja
23-09-2021	6,28	150	0,13	7,9	7,4	0,37	1,2	14	0,60	N	Ja

Toelichting

Start toelichting


Conclusie

Start conclusie

1.7. OGOR-meetpunt MWG06A (Veenmosrijke dopheide)


Grondwaterstanden

Stijghoogtelijn

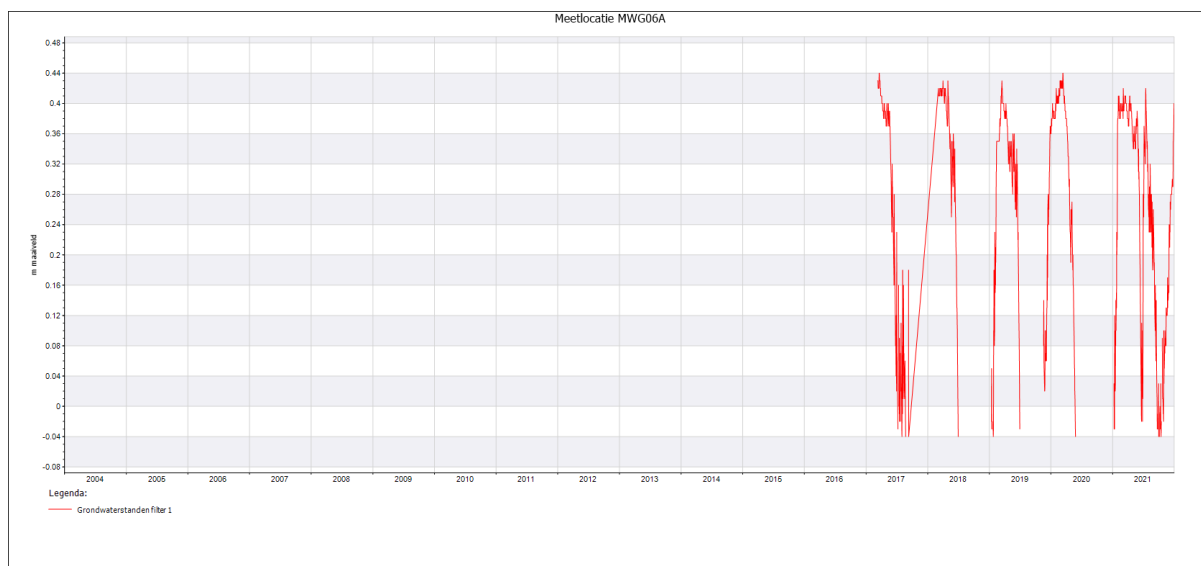

Start verklaring tijdlijn

Duurlijn

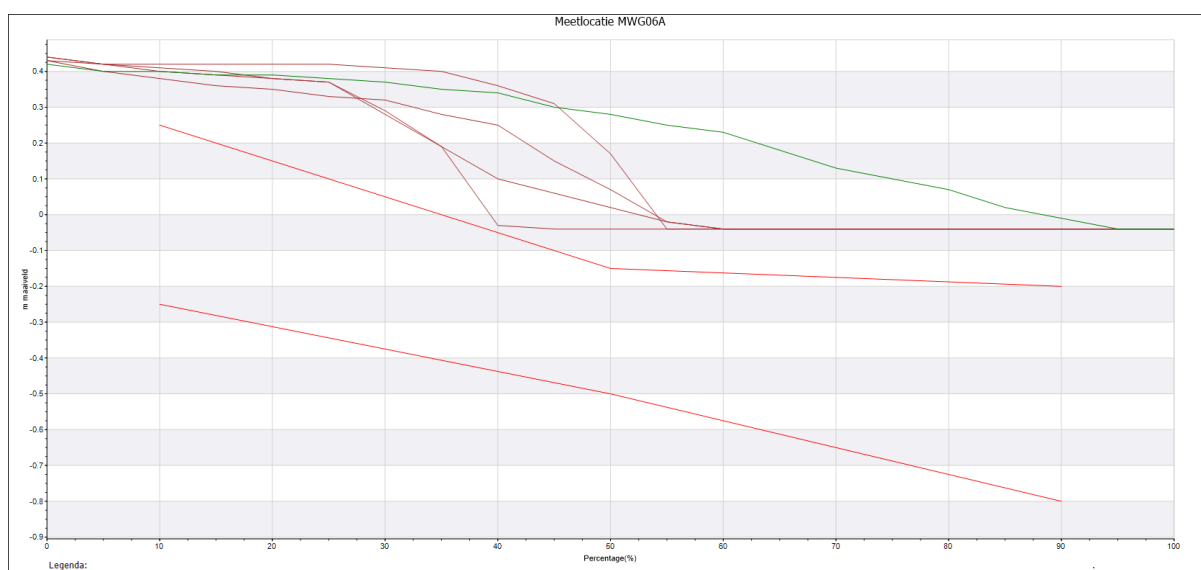

Start verklaring duurlijn

Waardering

Jaar	Waardering	% metingen
2017	[P] Goed (OGOR voldoet)	57
2018	Goed (OGOR voldoet)	83
2019	Goed (OGOR voldoet)	100

2020	Goed (OGOR voldoet)	100
2021	Goed (OGOR voldoet)	100

Grondwaterkwaliteit

MWG06A											
Parameter	pH (veld)	HCO3	NO3	SO4	Cl	PO4-	NH4	Ca	OXV	Antrop.	Cfrm.
Dimensie		mg/l	mg NO3/l	mg/l	mg/l	mg PO4/l	mg NH4/l	mg/l	mmol/l	belasting	eis?
Belang											
Stpl.eis	4,00 - 6,25	<40	<1,0	<45	<15	<0,10	<2,0	<25		N-Lb	
	4,00 - 6,25	<40	<1,0	<45	<15	<0,10	<2,0	<25			
	3,75 - 6,50	40 - 61	1,0 - 2,0	45 - 60	15 - 45	0,10 -	2,0 - 4,0	25 - 45			
	<3,75	>61	>2,0	>60	>45	>0,15	>4,0	>45			
09-03-2017	6,32	98	< 0,22	79	18	0,06	0,13	24	5,8	S	Nee
05-03-2018	6,39	81	0,31	7,1	17	0,06	0,03	13	0,50	N	Nee
21-02-2019	5,56	10	0,75	96	19	< 0,03	0,10	34	7,1	ZS	Nee
05-03-2020	5,96	11	0,84	79	21	< 0,03	0,04	28	5,8	S	Nee
09-03-2021	5,78	7,0	1,2	120	28	< 0,03	0,09	44	8,8	ZS	Nee
21-09-2021	5,90	12	0,89	73	21	0,06	< 0,03	25	5,4	S	Nee

Toelichting

Start toelichting

Conclusie

Start conclusie

1.8. OGOR-meetpunt MWG06B (Veenmosrijke dopheide)

Grondwaterstanden

Stijghoogtelijn

Start verklaring tijdlijn

Duurlijn

Start verklaring duurlijn

Waardering

Grondwaterkwaliteit

MWG06B											
Parameter	pH (veld)	HCO3	NO3	SO4	Cl	PO4-	NH4	Ca	OXV	Antrop.	Cfrm.
Dimensie		mg/l	mg NO3/l	mg/l	mg/l	mg PO4/l	mg NH4/l	mg/l	mmol/l	belasting	eis?
Belang											
Stpl.eis	4,00 - 6,25	<40	<1,0	<45	<15	<0,10	<2,0	<25		N-Lb	
	4,00 - 6,25	<40	<1,0	<45	<15	<0,10	<2,0	<25			
	3,75 - 6,50	40 - 61	1,0 - 2,0	45 - 60	15 - 45	0,10 -	2,0 - 4,0	25 - 45			
	<3,75	>61	>2,0	>60	>45	>0,15	>4,0	>45			
29-11-2016	6,27	14	< 0,22	17	16	0,06	< 0,03	11	1,3	Z	Nee
08-03-2017	6,12	10	< 0,22	16	10	< 0,03	0,09	9,8	1,2	Z	Ja
11-09-2017	5,91	10	< 0,05	21	24	0,03	< 0,03	8,8	1,5	Z	Ja
05-03-2018	6,13	7,0	< 0,05	24	11	0,03	0,03	10	1,8	Z	Ja
21-02-2019	4,62	< 3,0	0,80	120	17	< 0,03	< 0,03	37	8,8	ZS	Nee
05-03-2020	5,62	8,0	4,1	60	12	< 0,03	0,09	20	4,7	M	Nee
09-03-2021	5,44	4,0	0,44	91	15	< 0,03	0,17	30	6,7	S	Nee
21-09-2021	5,92	7,0	0,18	47	11	0,03	< 0,03	18	3,4	M	Ja

Toelichting

Start toelichting

Conclusie

Start conclusie

1.9. OGOR-meetpunt MWG07 (Zuur ven)

Grondwaterstanden

Stijghoogtelijn

Start verklaring tijdlijn

Duurlijn

Start verklaring duurlijn

Waardering

Grondwaterkwaliteit

MWG07											
Parameter	pH (veld)	HCO3	NO3	SO4	Cl	PO4-	NH4	Ca	OXV	Antrop.	Cfrm.
Dimensie		mg/l	mg NO3/l	mg/l	mg/l	mg PO4/l	mg NH4/l	mg/l	mmol/l	belasting	eis?
Belang											
Stpl.eis	4,00 - 5,50	<40	<0,15	<30	<15	<0,01	<0,40	<25		N-Lb	
	4,00 - 5,50	<40	<0,15	<30	<15	<0,01	<0,40	<25			
	3,50 - 6,00	40 - 61	0,15 -	30 - 50	15 - 40	0,01 -	0,40 -	25 - 45			
	<3,50	>61	>0,50	>50	>40	>0,05	>1,0	>45			
08-03-2017	6,42	9,0	0,62	4,9	8,3	< 0,03	0,10	2,4	0,40	N	Nee
11-09-2017	6,29	9,0	< 0,05	3,3	8,5	< 0,03	< 0,03	0,92	0,20	N	Ja
05-03-2018	6,24	10	0,79	4,3	7,3	0,12	0,86	1,4	0,40	N	Nee
10-09-2018	6,26	13	0,09	4,8	18	< 0,03	0,04	3,0	0,40	N	Nee
21-02-2019	6,03	12	0,40	7,5	16	< 0,03	1,1	3,5	0,60	N	Nee
30-09-2019	6,26	8,0	< 0,09	7,5	29	0,03	0,77	3,1	0,60	N	Nee
05-03-2020	6,58	8,0	0,66	15	13	< 0,03	0,36	4,8	1,1	Z	Nee
17-09-2020	6,87	85	0,80	24	44	< 0,03	< 0,03	25	1,8	G	Nee
09-03-2021	6,61	33	0,40	17	22	< 0,03	0,06	11	1,3	Z	Nee
21-09-2021	6,81	30	< 0,09	11	21	0,03	< 0,03	7,6	0,80	N	Nee

Toelichting

Start toelichting


Conclusie

Start conclusie

1.10. OGOR-meetpunt MWG08 (Zuur ven)


Grondwaterstanden

Stijghoogtelijn

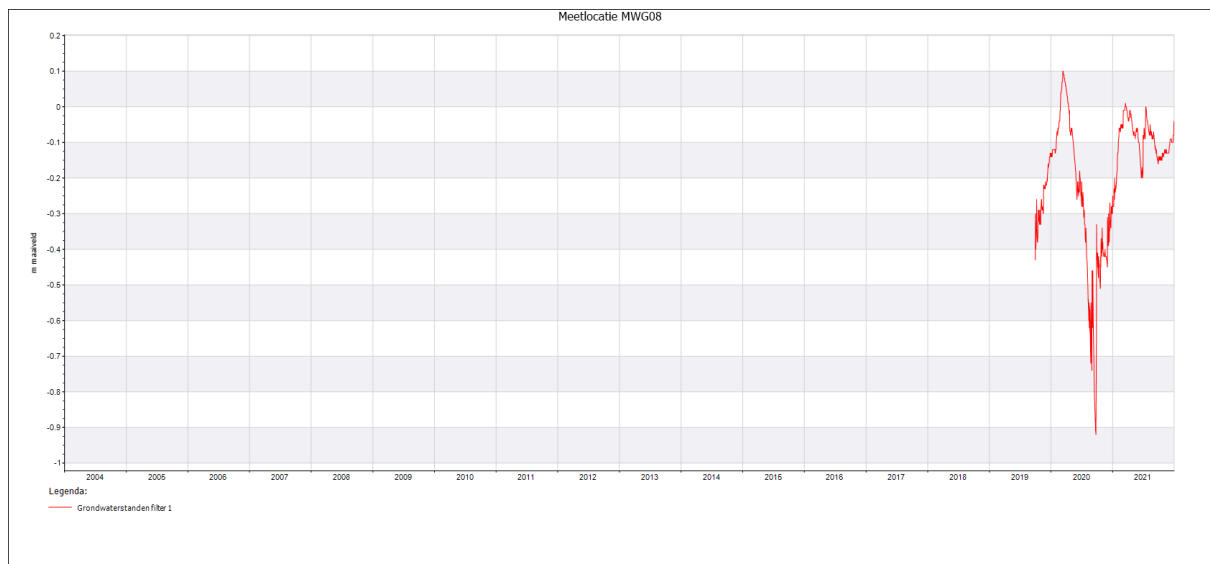

Start verklaring tijdlijn

Duurlijn

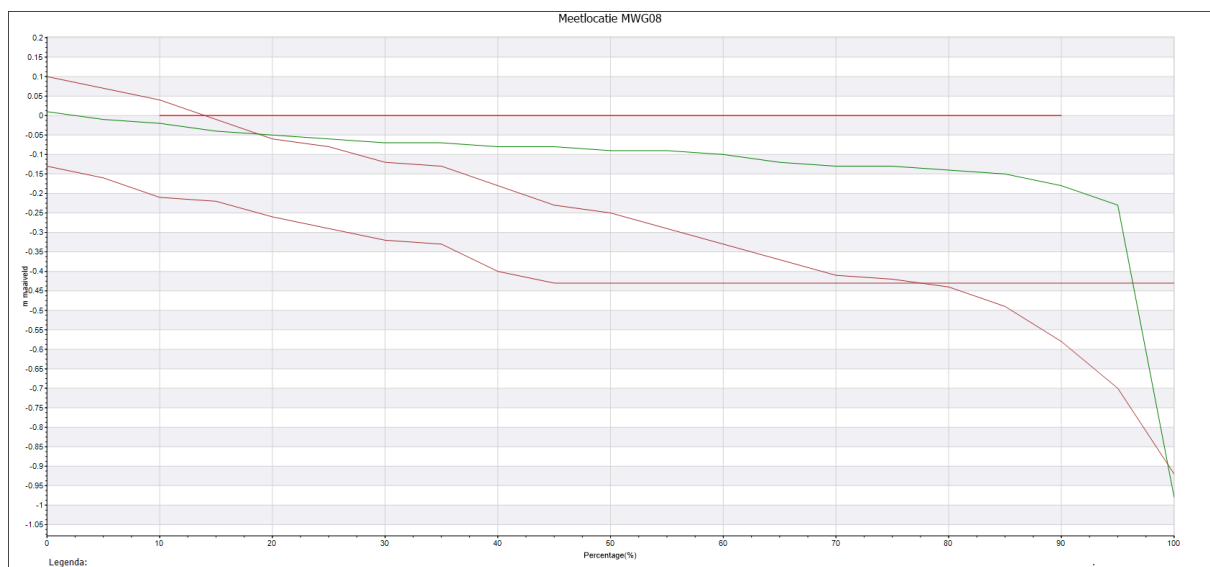

Start verklaring duurlijn

Waardering

Jaar	Waardering	% metingen
2019	[P] Slecht	25
2020	Slecht	100
2021	Slecht	100

Grondwaterkwaliteit

MWG08											
Parameter	pH (veld)	HCO3	NO3	SO4	Cl	PO4-	NH4	Ca	OXV	Antrop.	Cfrm.
Dimensie		mg/l	mg NO3/l	mg/l	mg/l	mg PO4/l	mg NH4/l	mg/l	mmol/l	belasting	eis?
Belang											
Stpl.eis	4,00 - 5,50	<40	<0,15	<30	<15	<0,01	<0,40	<25		N-Lb	
	4,00 - 5,50	<40	<0,15	<30	<15	<0,01	<0,40	<25			
	3,50 - 6,00	40 - 61	0,15 -	30 - 50	15 - 40	0,01 -	0,40 -	25 - 45			
	<3,50	>61	>0,50	>50	>40	>0,05	>1,0	>45			
30-09-2019	5,30	6,0	0,18	3,7	11	< 0,03	0,05	3,3	0,30	N	Ja
05-03-2020	5,55	10	0,18	1,3	5,3	< 0,03	0,12	1,2	0,10	N	Nee
17-09-2020	5,35	6,0	< 0,09	< 1,0	10	< 0,03	< 0,03	2,9	< 0,10	N	Ja
09-03-2021	4,92	< 3,0	0,18	2,3	4,0	< 0,03	0,05	1,6	0,20	N	Ja
23-09-2021	6,72	6,0	< 0,09	< 1,0	6,2	0,03	< 0,03	1,8	< 0,10	N	Nee

Toelichting

Start toelichting

Conclusie

Start conclusie

